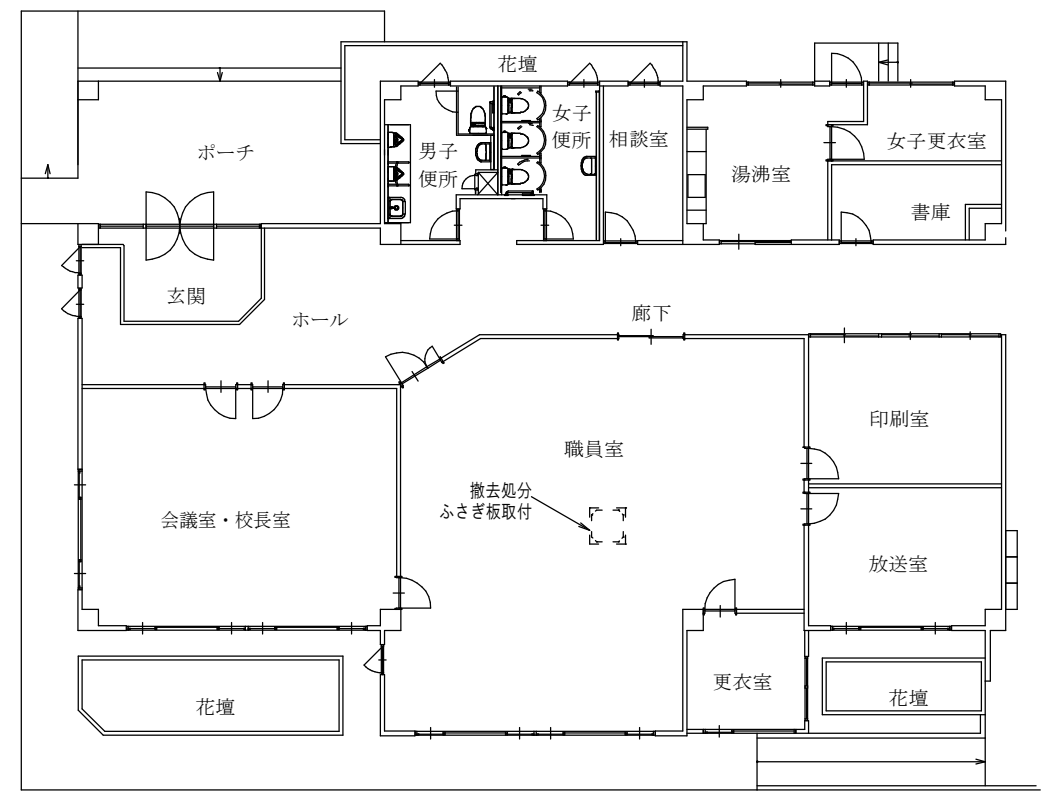
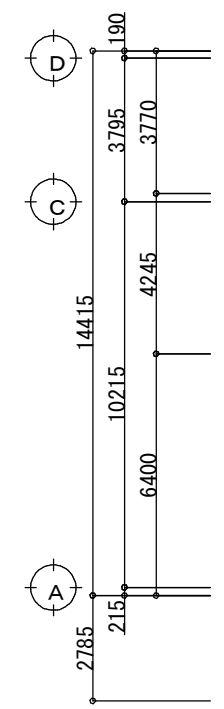
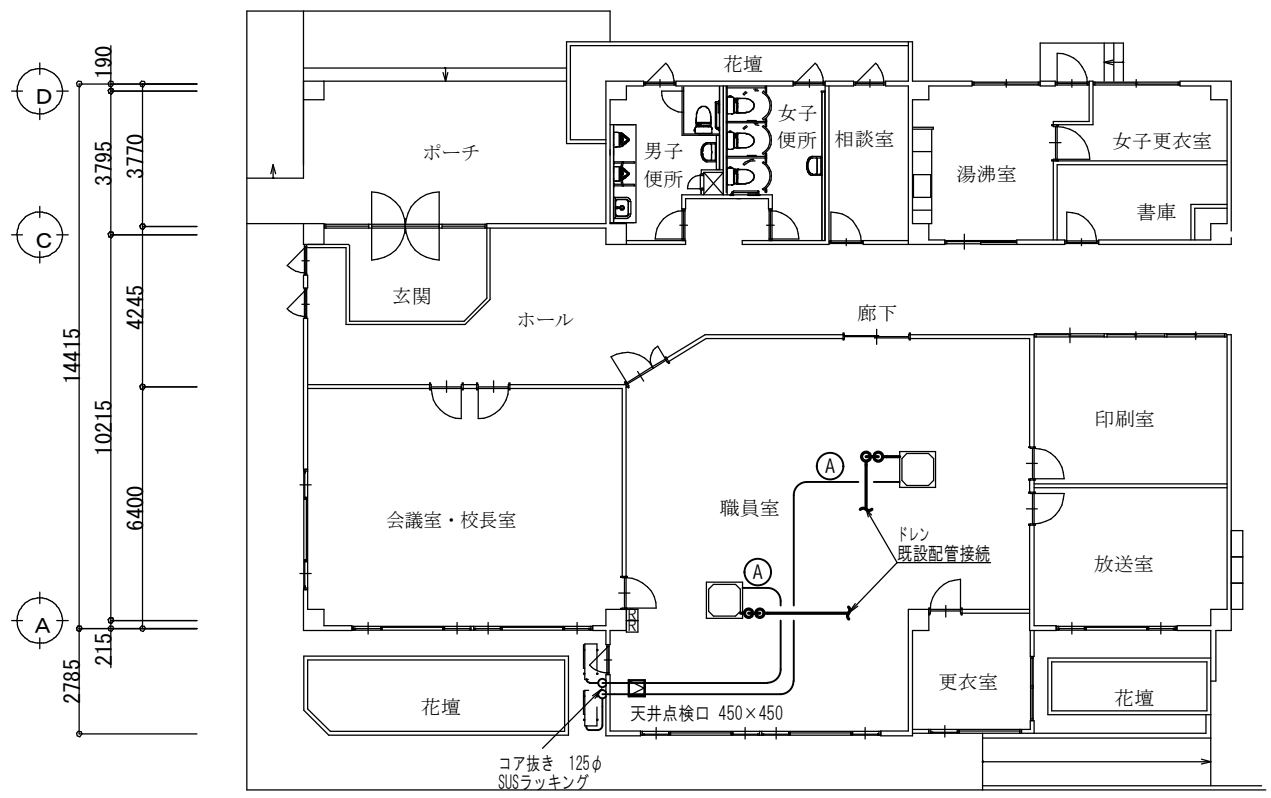
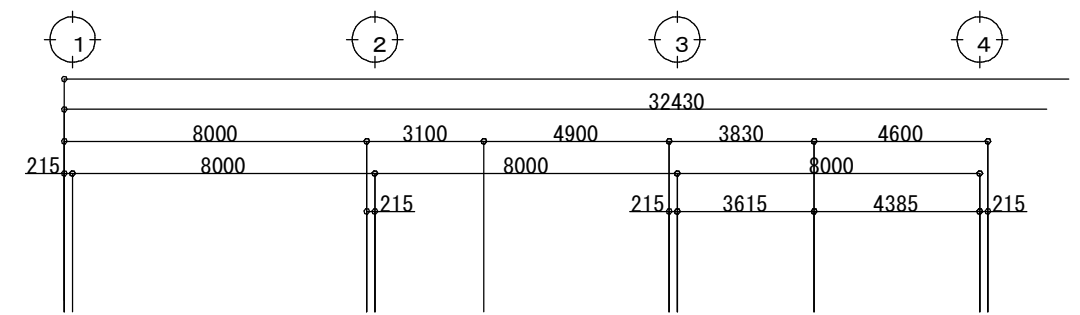

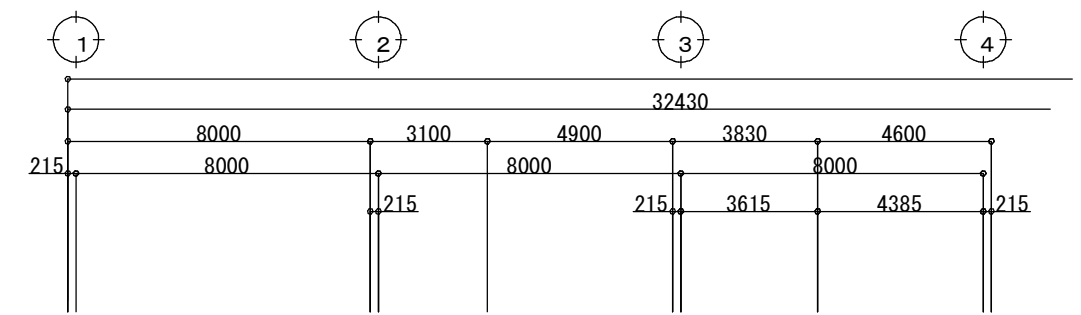


名称	型番	機器番号	台数	冷房能力(60ヘルツ電源)[kW]	暖房能力(60ヘルツ電源)[kW]	相[φ]	電圧[V]	消費電力(冷房,60ヘルツ電源)[W]	消費電力(暖房,60ヘルツ電源)[W]	電動機出力(圧縮機)[kW]	電動機出力(送風機)[W]
職員室	SSRC140D	PAC-1	2	12.5	14.0	3	200	3.19	3.19	2.36	106(内)+110+110(外)

海西小学校 1 階平面図

既設 撤去図面

海西小学校職員室空調設備設置工事		図面番号
海西市平田町野寺地内		縮 尺
検 図	担 当	製 図
海西市 教育委員会事務局 教育総務課		設計年月日